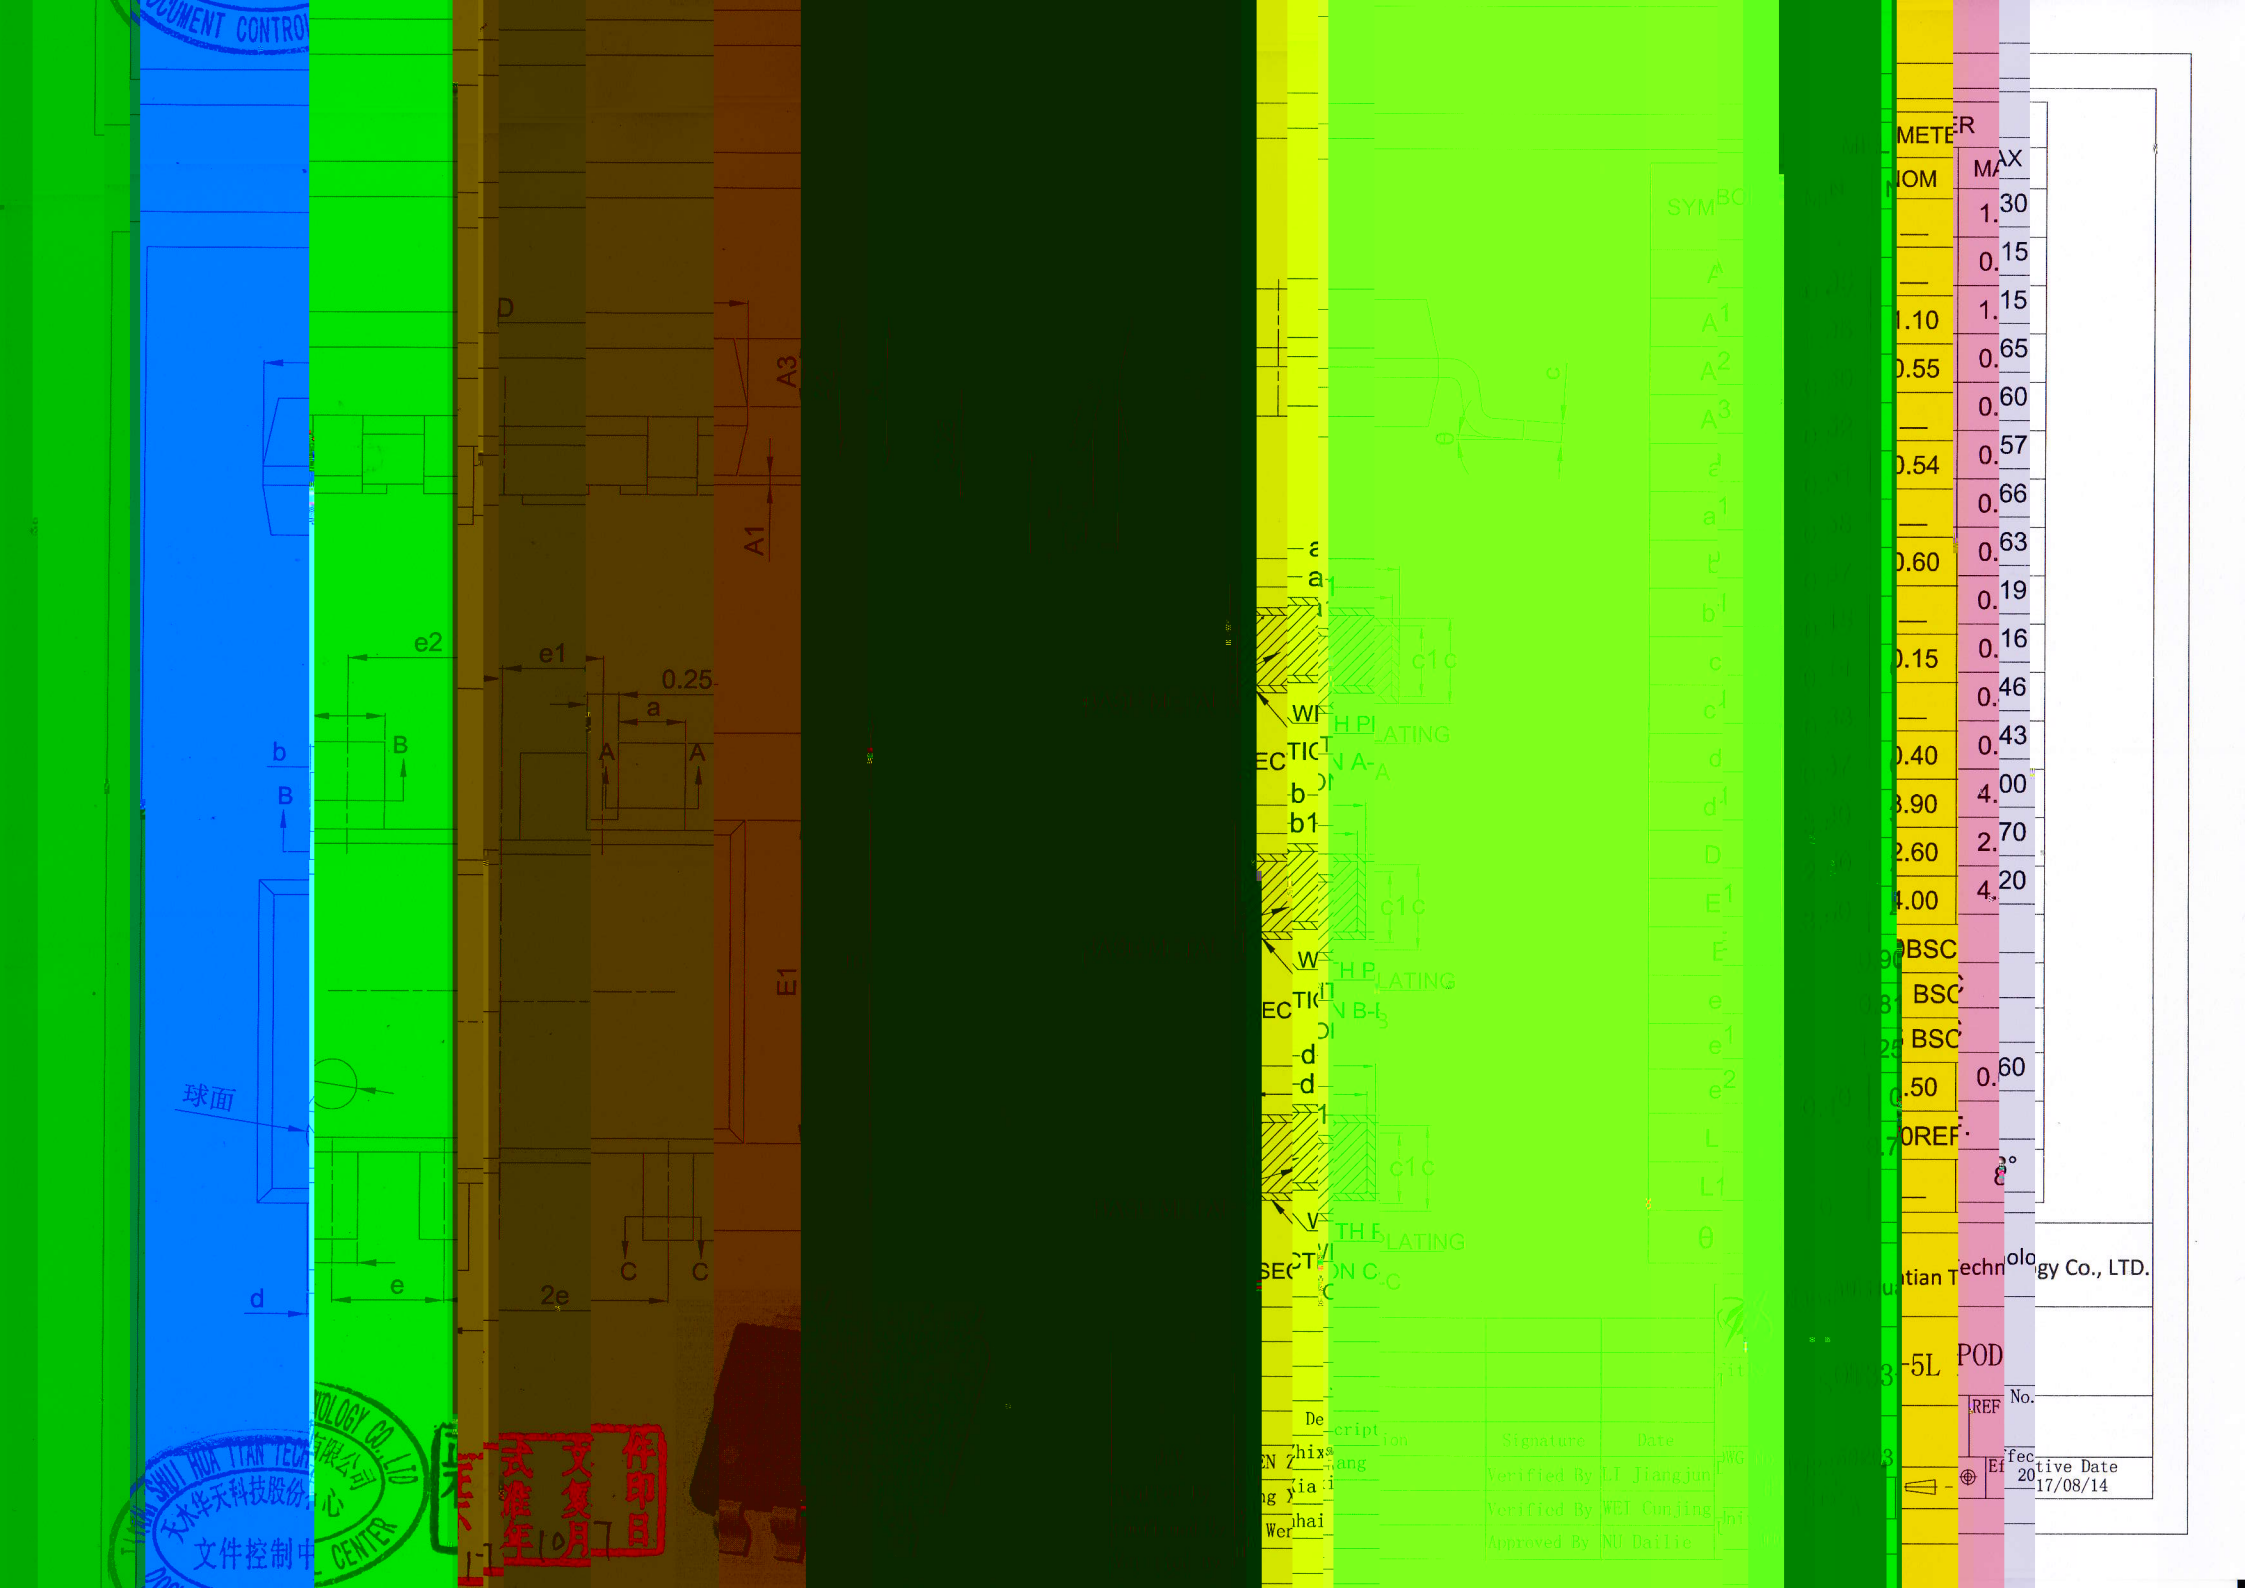

D
A3
A1
e2
e1
0.25
a
b
B
A
E1
球面
d
e
2e
C
c1
c
θ
SYM
A
A1
A2
A3
a
a1
b
b1
c
c1
d
d1
D
E1
E
e
e1
e2
L
L1
θ
METER
NOM
MAX
1.30
0.15
1.15
1.10
0.65
0.55
0.60
0.57
0.54
0.66
0.63
0.60
0.19
0.15
0.16
0.46
0.40
0.43
3.90
4.00
2.60
2.70
4.00
4.20
BSC
BSC
BSC
.50
0.60
0REF
Signature
Date
Verified By
LI Jiangjun
Verified By
WEI Cunjing
Approved By
NU Dailie
Technology Co., LTD.
POD
No.
Effective Date
17/08/14
文件控制中心
CENTER